


仕様例【木造軸組工法（付加断熱）】

U_A値：0.5水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：25.22㎡
開口部比率7.6%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- U_A値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

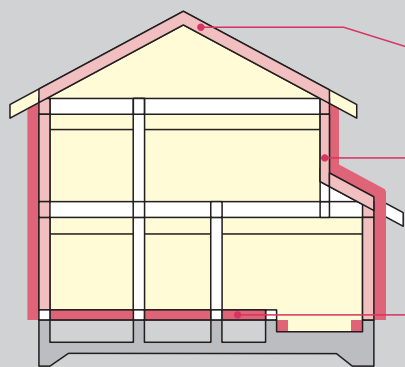

屋根

充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm

壁

充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

基礎

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

立上り部のみ

床

大引間
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 開口部 | ●U値=2.33 |
| 土間床基礎 | ●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm |

「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法


断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）

| パターン別 | ①開口部U2.33 | ②開口部U1.90 | ③開口部U1.60 | ④開口部U1.30 | ⑤開口部U1.00 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 屋根 充填 | フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm |
| 壁 | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 35mm | 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 63mm | 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 63mm |
| | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | | |
| 床 大引間 | フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm |
| 基礎 (外気・その他) 浴室/玄関 内張 | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm |
| | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ |

仕様例【木造軸組工法（付加断熱）】

U_A値：0.5水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：25.22㎡
開口部比率7.6%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- UA値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

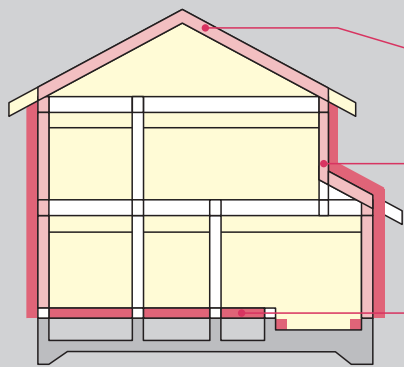

屋根

充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm

壁

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：35mm

+

充填
高性能グラスウール断熱材 (HG16-38)
or ロックウール断熱材MA
λ：0.038 厚さ：105mm

基礎

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

立上り部のみ

床

大引間
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 開口部 | ●U値=2.33 |
| 土間床基礎 | ●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm |

「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法


断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）

| パターン別 | ①開口部U2.33 | ②開口部U1.90 | ③開口部U1.60 | ④開口部U1.30 | ⑤開口部U1.00 |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 屋根 | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード |
| 充填 | λ 0.019 厚さ 60mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 60mm | λ 0.019 厚さ 60mm |
| 壁 | 外張 フェノバボード | 外張 フェノバボード | 外張 フェノバボード | 充填 フェノバボード | 充填 フェノバボード |
| | λ 0.019 厚さ 35mm | λ 0.019 厚さ 35mm | λ 0.019 厚さ 20mm | | |
| | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | | |
| | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.019 厚さ 63mm | λ 0.019 厚さ 63mm |
| 床 | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード |
| 大引間 | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 90mm | λ 0.019 厚さ 45mm |
| 基礎 (外気・その他) 浴室/玄関 | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード |
| | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm |
| 内張 | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ | 立上り部のみ |

仕様例【木造軸組工法（付加断熱）】

U_A値：0.5水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：25.22㎡
開口部比率7.3%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- U_A値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

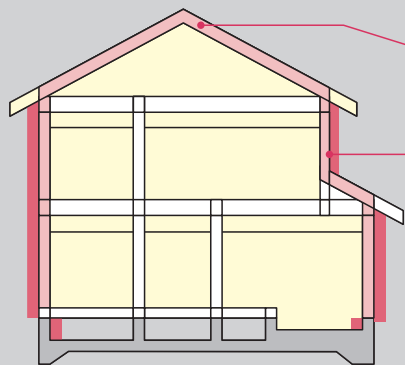

屋根

充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm

壁

外張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

+

充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：50mm

基礎

内張
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：45mm

立上り部のみ

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 開口部 | ●U値=2.33 |
| 土間床基礎 | ●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm |

「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法


断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）

| パターン別 | ①開口部U2.33 | ②開口部U1.90 | ③開口部U1.60 | ④開口部U1.30 | ⑤開口部U1.00 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 屋根 充填 | フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm | フェノバボード λ 0.019 厚さ 90mm |
| 壁 | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm | 外張 フェノバボード λ 0.019 厚さ 30mm | 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 63mm | 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 60mm |
| | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 50mm | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 50mm | + 充填 フェノバボード λ 0.019 厚さ 50mm | | |
| 基礎 (外気・その他) 浴室/玄関 内張 | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | フェノバボード λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ |


仕様例【木造軸組工法（付加断熱）】

U_A値：0.5水準

- 木造2階建 延床面積120.08㎡ 開口部面積：25.22㎡
開口部比率7.3%（開口部面積/外皮等総面積）
（自立循環型住宅への設計ガイドライン 温暖地モデル住宅での例）
- U_A値やηAC値は個別計算が必要です。物件毎のご確認が必要となります。

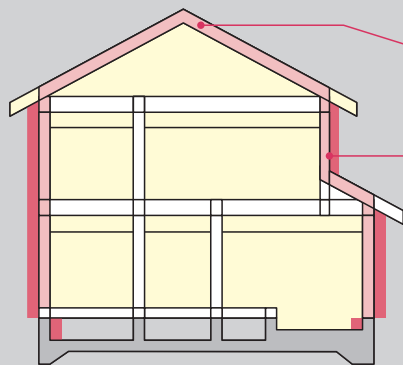

屋根
充填
フェノバボード
λ：0.019 厚さ：60mm



外張

フェノバボード


λ：0.019 厚さ：40mm

+

充填

高性能グラスウール断熱材 (HG16-38)
or ロックウール断熱材MA

λ：0.038 厚さ：105mm




壁

内張

フェノバボード

λ：0.019 厚さ：45mm

立上り部のみ



基礎

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 開口部 | ●U値=2.33 |
| 土間床基礎 | ●玄関：立上りフェノバt45mm ●UB：立上りフェノバt45mm |

●「土間床の外周部」
定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例の値を用いる方法

断熱仕様一覧（開口部：U値5タイプの検討一覧となります）

| パターン別 | ①開口部U2.33 | ②開口部U1.90 | ③開口部U1.60 | ④開口部U1.30 | ⑤開口部U1.00 |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 屋根 | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード |
| 充填 | λ 0.019 厚さ 60mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 45mm | λ 0.019 厚さ 90mm | λ 0.019 厚さ 90mm |
| 壁 | 外張 フェノバボード | 外張 フェノバボード | 外張 フェノバボード | 充填 フェノバボード | 充填 フェノバボード |
| | λ 0.019 厚さ 40mm | λ 0.019 厚さ 40mm | λ 0.019 厚さ 25mm | | |
| | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | + 充填 高性能グラスウール16K or ロックウール断熱材MA | | |
| | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.038 厚さ 105mm | λ 0.019 厚さ 63mm | λ 0.019 厚さ 60mm |
| 基礎 (外気・その他) 浴室/玄関 | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード | フェノバボード |
| 内張 | λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ | λ 0.019 厚さ 45mm 立上り部のみ |